Skala 1 : 40

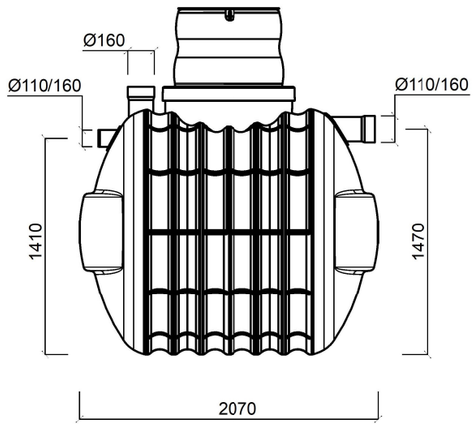

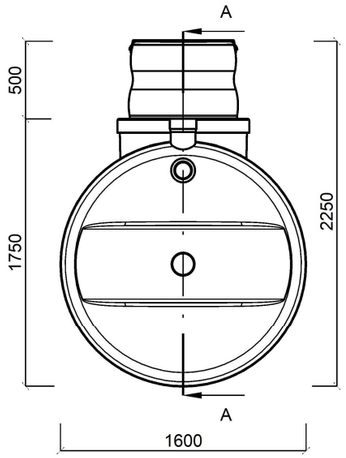

Przekrój A-A
Skala 1 : 40

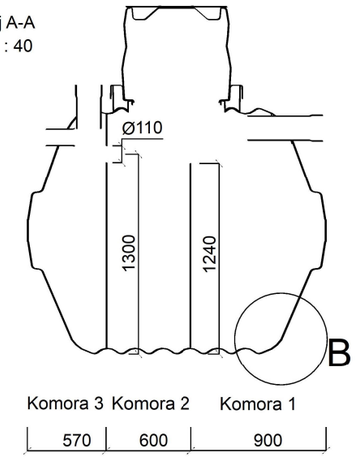

Grubość ścianki



Szczegół B
Skala 1 : 20

Wyposażenie zbiornika

Skala 1 : 30

Właz GRP
☐ Standard



Przedłużenie włazu GRP 250 mm
☐ Opcja



Przedłużenie włazu GRP 500 mm
☐ Opcja



Skala 1 : 30

Właz PP
zbiornik standardowy
☐ Opcja



Właz PP
zbiornik wzmocniony
☐ Opcja



Skala 1 : 30

Pokrywa GRP
☐ Standard



Pokrywa żeliwna
☐ Opcja



Zbiornik trzykomorowy TITANIUM 3000 L

Wersja zbiornika: ☐ Standardowy (gr. ścianki 6 mm) Waga: 170 kg

☐ Wzmocniony (gr. ścianki 10 mm) Waga: 228 kg

e4c • ul. Myszkowska 45A • 42-310 Żarki • Polska
+48 888 128 128 • centrum-sciekow.pl

Inwestor:

Wyposażenie standardowe:

Zbiornik:	TITANIUM 3 m3
Właz:	GRP 500mm
Pokrywa:	GRP
Uszczelki:	Gumowe 160 / 110

Przeznaczenie zbiornika:

☐ magazynowanie ścieków (szambo)
☐ magazynowanie wody deszczowej
☐ magazynowanie wody do celów p.poż
☐ magazynowanie nawozów płynnych RSM
☐ inne: .....

Parametry techniczne:

Materiał:	GRP (tworzywo zbrojone włóknem szklanym)
Objętość:	3000 litrów (3 m3)
Szerokość:	1600 mm
Długość:	2070 mm
Wysokość bez włazu:	1750 mm
Wysokość z włazem:	2250 mm
Średnica włazu:	600 mm
Średnica wlotu:	110 / 160 mm (do wyboru)
Średnica wylotu:	110 / 160 mm (do wyboru)

Wysokość wiercenia wlotu / wylotu może być dostosowana do potrzeb klienta

Wersja zbiornika powinna zostać dobrana odpowiednio do jego przeznaczenia, lokalizacji oraz warunków gruntowo-wodnych w miejscu montażu. Zwłaszcza należy brać pod uwagę głębokość montażu, wysokość występowania wód gruntowych, montaż pod przejazdem, w nasypie bądź w skarpie.
W razie instalacji w warunkach nieprzewidzianych w instrukcji montażu lub jakichkolwiek wątpliwości, przed pracami należy skonsultować się bezpośrednio z producentem zbiornika pod rygorem utraty gwarancji.
Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z instrukcją.
Maksymalne przykrycie powierzchni górnej zbiornka standardowego wynosi 1 m.
Maksymalne przykrycie powierzchni górnej zbiornka wzmocnionego wynosi 2 m.
Zbiornik nie może być montowany pod różnego rodzaju budowlami, typu: domki, wiaty, skalniaki itp.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.

Przygotowanie wykopu:

Usytuowanie zbiornika musi być zgodne z wymogami określonymi w przepisach prawa budowlanego i uwzględniać minimalne odległości od ścian budynków, granic działek, studni oraz traktów komunikacyjnych (dróg).

Minimalne wymiary wykopu:
Długość wykopu = długość zbiornika + 1000 mm
Szerokość wykopu = szerokość zbiornika + 1000 mm
Głebokość wykopu = wysokość zbiornika + wysokość włazu + 200 mm na podsypkę z piasku + (opcjonalnie wysokość przedłużenia włazu)

Obsypanie zbiornika:

Materiał: tylko piasek drobnoziarnisty o granulacji do 3 mm pod rygorem utraty gwarancji.

Warstwa piasku pod zbiornikiem minimum 200 mm
Warstwa piasku dookoła zbiornika powinna wynosić min. 200 mm.
Boki zbiornika powinny być obsypane szczelnie piaskiem, bez zostawiania pustych przestrzeni przy jego ścianie. Dopuszcza się zagęszczanie przez ubijanie drewnianym palem bądź stopami. Zabrania się używania zagęszczarek mechanicznych po osadzeniu zbiornika w wykopie.
Warstwa piasku nad zbiornikiem minimum 400 mm, reszta grunt rodzimy.